

Materialbeteckningar

Ventilation

Materialtyp Förklaring

Ingen siffra	Varmförzinkad stålplåt
2	Kallvalsad stålplåt
3	Plast
4	Rostfritt stål
5	Aluminium
6	Flexibel slang
7	Gips
8	Vakant

Tabell: Ventilation

Kanalbehandling

Materialtyp Förklaring

1	Pulverlackad
2	Invändig PVC
3	Vakant

Utan kod = obehandlad

Tabell: Kanalbehandling

Luftbehandlingsaggregat

Materialtyp Förklaring

11	LB11
12	LB12
13	LB13
Enligt ovan	Enligt ovan

Tabell: Luftbehandlingsaggregat

Isolering

Materialtyp Förklaring

V_/_	Värmeisolering samt kod för tjocklek och eventuellt ytskikt eller material
B_/_	Brandisolering samt kod för EI-klass och eventuella ytskikt
L_/_	Ljudisolering
K_/_	Kondensisolering
/_1	Med aluminiumfolie
/_2	Skiva
/_3	Komfortytskikt

Tabell: Isolering

Värmeisolering	Tjocklek	Material
V1	40 mm utv.	Mineralull
V2	50 mm utv.	Mineralull
V3	60 mm utv.	Mineralull
V4	80 mm utv.	Mineralull
V5	100 mm utv.	Mineralull
V6	120 mm utv.	Mineralull
V7	150 mm utv.	Mineralull
V8	Vakant	Mineralull
V11	40 mm utv.	Mineralull + plastplåt
V21	50 mm utv.	Mineralull + plastplåt
V31	60 mm utv.	Mineralull + plastplåt
V41	80 mm utv.	Mineralull + plastplåt
V51	100 mm utv.	Mineralull + plastplåt
V61	120 mm utv.	Mineralull + plastplåt
V71	150 mm utv.	Mineralull + plastplåt
V81	Vakant	Mineralull + plastplåt
V12	40 mm utv.	Mineralull + kf.
V22	50 mm utv.	Mineralull + kf.
V32	60 mm utv.	Mineralull + kf.
V42	80 mm utv.	Mineralull + kf.
V52	100 mm utv.	Mineralull + kf.
V62	120 mm utv.	Mineralull + kf.
V72	150 mm utv.	Mineralull + kf.
V82	Vakant	Mineralull + kf.
V13	40 mm utv.	Mineralull + al.
V23	50 mm utv.	Mineralull + al.
V33	60 mm utv.	Mineralull + al.
V43	80 mm utv.	Mineralull + al.
V53	100 mm utv.	Mineralull + al.
V63	120 mm utv.	Mineralull + al.
V73	150 mm utv.	Mineralull + al.
V83	Vakant	Mineralull + al.

Tabell: Värmeisolering

Brandisolering	Klass	Material
B1	EI30	Mineralull
B14	EI30	Mineralull + al.
B2	EI60	Mineralull
B24	EI60	Mineralull + al.
B3	EI120	Mineralull
B34	EI120	Mineralull + al.

Tabell: Brandisolering

Kondensisolering Tjocklek Material

K1	13 mm	Cellgummi
K2	19 mm	Cellgummi
K3	25 mm	Cellgummi
K4	32 mm	Cellgummi
K5	40 mm	Cellgummi
K6	vakant	Cellgummi

Tabell: Kondensisolering

Ljudisolering Tjocklek Material

L1	30 mm	Mineralull
L11	30 mm	Mineralull + platsplåt
L2	50 mm	Mineralull
L21	50 mm	Mineralull + platsplåt
L3	100 mm	Mineralull
L31	100 mm	Mineralull + platsplåt
L4	vakant	Mineralull

Tabell: Ljudisolering

Rör

- 1x Ledningar av gjutjärnsrör
- 11 MA-rör
- 2 Ledningar av stålrör
- 21 Ledningar av skyddsmålade stålrör
- 22 Ledningar av ståltuber
- 23 Ledningar av tryckkärlsstål, svetsade
- 24 Ledningar av tunnväggiga elförzinkade stålrör
- 31 Ledningar av raka kopparrör
- 32 Ledningar av plastbelagda kopparrör, typ prisolrör
- 33 Ledn. av isolerade plastbelagda kopparrör typ, plusprisol
- 34 Vakant
- 41 Ledningar av rostfritt stål, ej tryckkärlsstål
- 42 Ledningar av rostfritt stål, avloppsrör
- 43 Ledningar av rostfritt stål, tryckkärlsstål
- 44 Vakant
- 51 Ledningar av PE-rör, standardiserade tryckrör
- 52 Ledningar av PEX-rör, utan diffusionstätning
- 53 Ledningar av PEX-rör, med diffusionstätning
- 54 Ledningar av PP-rör, standardiserade tryckrör
- 55 Ledningar av PE-rör, standardiserade inomhusavloppsrör

56 Ledningar av PP-rör, standardiserade inomhusavloppsrör

57 Vakant

Tabell: Rör

Värmeisolering	Kommentar	Material
V1		Mineralull
V11	Om sammansatt välj denna*	Mineralull + kf.**
V12		Mineralull + plastplåt
V13		Mineralull +kf+ plastplåt
V14		Mineralull + aluminiumplåt
V15		Mineralull+kf+aluminiumplåt
V2		Mineralull
V21	Om sammansatt välj denna*	Mineralull + kf.**
V22		Mineralull + plastplåt
V23		Mineralull +kf+ plastplåt
V24		Mineralull + aluminiumplåt
V25		Mineralull+kf+aluminiumplåt
V3		Mineralull
V31	Om sammansatt välj denna*	Mineralull + kf.**
V32		Mineralull + plastplåt
V33		Mineralull +kf+ plastplåt
V34		Mineralull + aluminiumplåt
V35		Mineralull+kf+aluminiumplåt
V4		Mineralull
V41	Om sammansatt välj denna*	Mineralull + kf.**
V42		Mineralull + plastplåt
V43		Mineralull + kf + plastplåt
V44		Mineralull + aluminiumplåt
V45		Mineralull+kf+aluminiumplåt
V5		Mineralull
V51	Om sammansatt välj denna*	Mineralull + kf.**
V52		Mineralull + plastplåt
V53		Mineralull +kf+ plastplåt
V54		Mineralull + aluminiumplåt
V55		Mineralull+kf+aluminiumplåt


Tabell: Värmeisolering

*Med sammansatt avses produkt där aluminiumfolie är förmonterad på mineralullsisolering.

**Kondensfolie


Exempel på textning

Luft

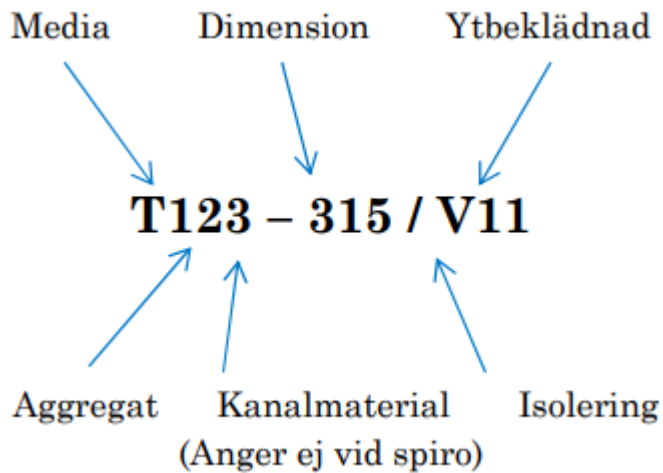

Figur: Materialbeteckning - Exempel på textning för luftsystem

Rör

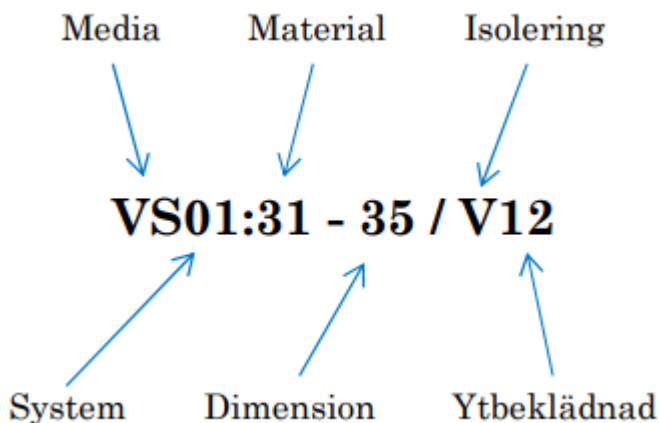

Figur: Materialbeteckning - Exempel på textning för rörssystem

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 6.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-marksystem-tekniska-
installationer/materialbeteckningar/materialbeteckningar.partial.html

Genererad: 2024-09-16



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen