

Lastbärare

Korg och storlek

Val av hisskorgarnas storlek och transportbehov ska väljas utifrån tillgänglighetskrav i SS-EN 81-70:2021+A1:2022. Dock ska hisskorg företrädesvis ha minsta mått 1100x1400 och höjd 2200 alternativt undantagsvis b*d 1100x2100 vid ny-, till- och ombyggnadsprojekt. För detaljer på korg se bilaga 1 med typritningar. Vinkelutgång från korg får inte utföras. Hissens lastbärare ska vara utförd med separat bärram (gäller ej förskolor och hiss upp till 630kg).

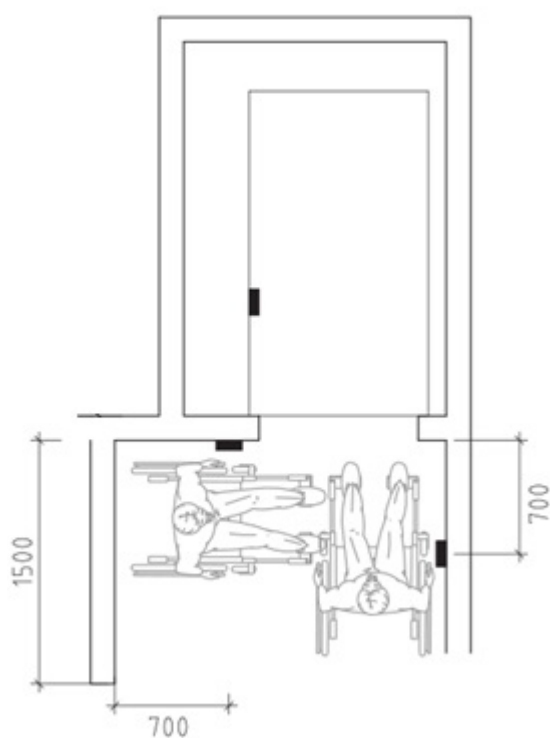


Bild 1: Svängrum framför hiss och placering av anrop.

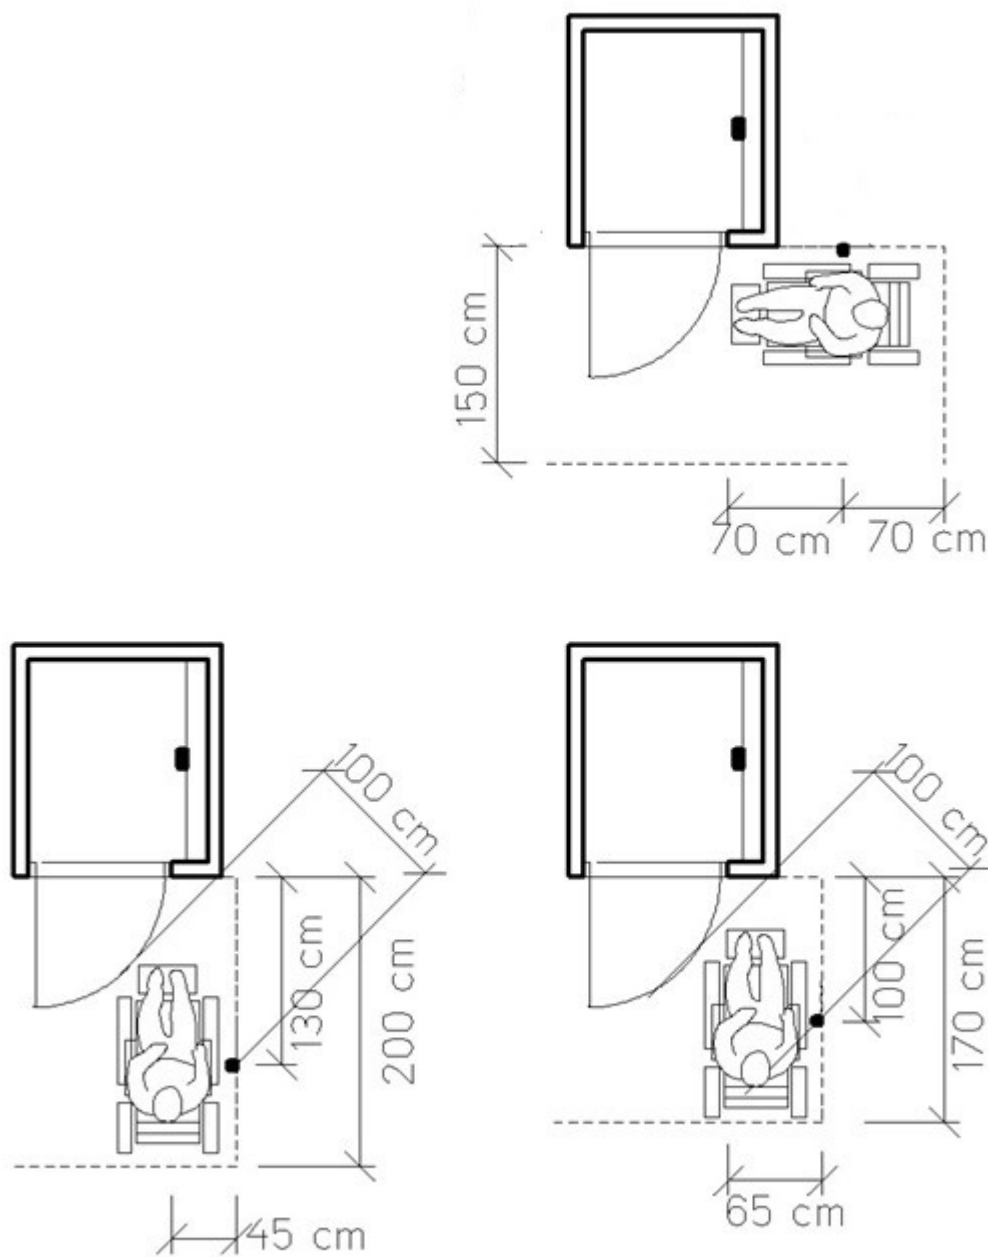


Bild 2: Svängrum framför hiss med slagdörrar och placering av anrop.

Se ytterligare information avseende utförande på www.sisab.se/Leverantör/Goda_exempel_Tillgänglighet

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 9.0.2

Publiceringsdatum: 2026-01-27

Sökväg: projekteringsanvisning-transportsystem/lastbarare/lastbarare.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen