

**Monteringsyta Lodrät position      Vågrätt position**  
Skåpsnummer   Fack                      Enhetens position i facket

Exempel: ++X02.XA010.XAA107 / +B+22+09 (se nedan exempel på placeringsbeteckning inuti en fabriksbyggd enhet)

Byggnad 2, våning 1, rum 107, apparatskåp B, fack 22, position 09

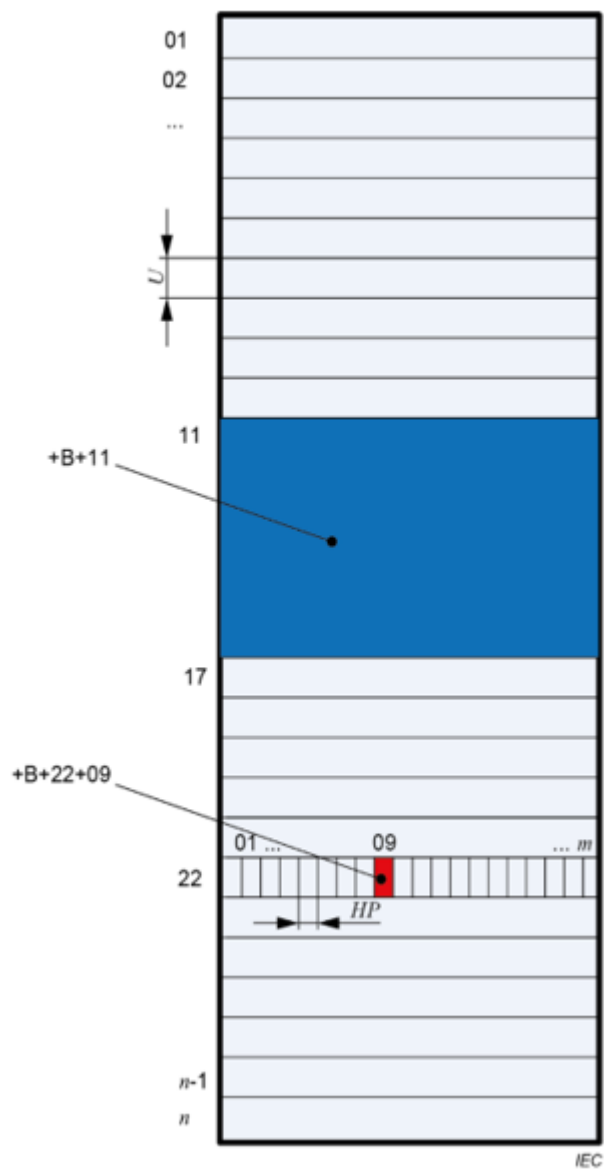


Bild: Illustration enligt SS-EN IEC 81346-1:2023

## Metadata

Namespace: va-syd-maxima

Paket: RDS

Version: 1.0.2

Publiceringsdatum: 2026-02-17

Sökväg: 1-anvisningar/035-rds-apparatskap.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen